




Research Article

Investigating the effect of shading material on the amount of incoming light and indoor heating conditions (Case study: dezful city)

Maryam Gheisari¹, Mohsen Taban^{1*} 

1-Department of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Jondishapur University of Technology, Dezful, Iran

Received: 08 May 2021 Accepted: 08 Dec 2021

Extended Abstract

Introduction

The use of sunlight as a renewable source has always been considered important by designers. It has always been considered as one of the main factors in the design and formation of architectural spaces. Optimal use of natural light in order to achieve high light efficiency requires a correct understanding of the characteristics and factors affecting it. Therefore, sunlight is divided into three regions in terms of spectral regions: ultraviolet (ultraviolet), visible, and infrared (infrared). The visible part of the spectrum, while illuminating the place, also helps to heat it, while the invisible infrared rays have only thermal effects. So window transmittance surfaces play an important role in energy consumption of the building. The flow of heat through the permeable surfaces increases the heat and thus the cooling load. Therefore, by controlling the heat from the sun on the external openings, the cooling load of the building can be significantly reduced. One of the measures considered in this field is the use of shadows on the external windows.

Materials and Methods

In this research, in the first step, the range of requirements for shade and sun in Dezful city is determined according to the climate needs calendar of this city. Using Ecotect 2011 software, optimal shading is designed for glazing in the south, north, east and west. In the next step, using Design Builder software version 6 with Energy Plus engine 8.9, the effect of shading material (acrylic, wood, glass, aluminum, and steel) on the amount of solar gain, daylight factor, and daylight autonomy indoors on the fronts is investigated. South and east are given as examples.

Results and Discussion

According to the research findings, the amount of solar gain, daylight factor and autonomy of daylight in the interior space have the lowest quantity in acrylic shading while glass and wood have the higher values and aluminum and steel are maximum. Shades of wood and glass with similar values can create a better balance between light and heat than other indoor shades. Finally, between the two options of glass and wood, glass can be a more suitable option for designing shades on different fronts due to its elegance, beauty, moisture resistance and increasing field of view.

Citation: Gheisari, M. and Taban, M., 2021. Investigating the effect of shading material on the amount of incoming light and indoor heating conditions, Iran, *Res. Earth. Sci.* 12(4), (19-31) DOI: 10.48308/esrj.2022.101418

* Corresponding author E-mail address: Mntaban@jsu.ac.ir





Conclusion

The form and type of shading devices are among the parameters affecting the amount of incoming light and control of indoor heating conditions. By choosing the appropriate shading device, thermally comfortable conditions can be provided for indoor spaces. The main purpose of this study is to achieve the desired balance between thermal comfort and light distribution in space. One of the main conditions for providing thermal comfort in warm climates is to provide suitable shades. Therefore, in Dezful city, due to its location in hot and semi-humid climates and due to high temperatures in most months of the year, the need for shade and shading elements is inevitable.

Keywords: Thermal comfort, Shading device, Dezful city, Natural light.



بررسی تاثیر جنس سایه‌انداز بر میزان نور ورودی و شرایط حرارت داخلی (مطالعه موردی: شهرستان دزفول)

مریم قیصری، محسن تابان*

۱- گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، دزفول، ایران

(پژوهشی)

پذیرش مقاله: ۱۴۰۰/۲/۱۸ تأیید نهایی مقاله: ۱۴۰۰/۱۰/۲۴

چکیده

بهره‌وری انرژی با هدف کاهش مصرف انرژی یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در حوزه انرژیست که اغلب کشورهای جهان با آن مواجه هستند. در همین راستا ارزیابی جنبه‌های معماری از جمله مسئله کنترل نور و حرارت ناشی از آن در ساختمان‌ها، یکی از اقداماتی است که می‌توان در این زمینه انجام داد. هدف اصلی این پژوهش، دستیابی به تعادلی مطلوب بین آسایش حرارتی و توزیع نور در فضا می‌باشد. یکی از شرایط اصلی تامین آسایش حرارتی در اقلیم‌های گرم فراهم نمودن سایه‌های مناسب است. بنابراین در شهرستان دزفول با توجه به قرارگیری آن در اقلیم گرم و نیمه‌مرطوب و به دلیل بالا بودن دمای هوا در اکثر ماه‌های سال، نیاز به سایه و عناصر سایه‌انداز امری اجتناب ناپذیر می‌باشد. در این پژوهش در جهت طراحی بهینه جداره نورگذر، ابتدا فرم بهینه سایه‌انداز برای جبهه‌های جنوبی، شمالی، شرقی و غربی به کمک نرم‌افزار اکوتکت طراحی و سپس با استفاده از نرم‌افزار دیزاین بیلدر به بررسی تاثیر جنس سایه‌انداز بر میزان نور و گرمای عبوری از جداره نورگذر پرداخته شده است. براساس یافته‌های تحقیق، به کارگیری سایه‌اندازهایی از جنس چوب و شیشه می‌تواند تعادل مطلوب‌تری را بین بهره‌گیری از نور طبیعی و کنترل حرارت ناشی از آن برقرار نمایند و در نهایت شیشه به دلیل افزایش گستره دید و مقاومت در برابر رطوبت می‌تواند گزینه مناسب‌تری نسبت به چوب باشد.

واژه‌های کلیدی: آسایش حرارتی، سایه‌انداز، شهرستان دزفول، نور طبیعی.

مقدمه

انرژی خورشیدی که به سطح زمین می‌رسد از لحاظ نواحی طیفی به سه منطقه فرابنفش (ماوراءبنفش)، مرئی و فروسرخ (مادون قرمز) تقسیم می‌شود. بخش مرئی طیف، ضمن روشنایی محل به گرم کردن آن نیز کمک می‌کند در حالی که اشعه نامرئی فروسرخ صرفاً تاثیرات گرمایی دارد (Minnaert, 2013). یکی از موارد غیرقابل انکار در تابش خورشید، وجود حرارت به همراه نور است. در طیف انرژی خورشیدی، بخش قابل رویت که ایجاد نور می‌کند، منطبق بر بخشی از انرژی تشعشی است که در انسان احساس گرما به وجود می‌آورد (طول موج‌های نزدیک به مادون قرمز) (Infrared Waves: Definition, Uses and Examples, 2015). بر همین اساس، چنانچه در ساختمان‌ها، از جداره‌های نورگذر برای بهره‌گیری از نور طبیعی و روشنایی استفاده نمایند، از طریق آن‌ها مقادیر معینی انرژی تشعشی گرمازا نیز به داخل خواهد رسید. محققان همواره در پی راهکارهایی در حل تعارض بین مسئله نور و گرمای ناشی از آن بوده‌اند که در عین استفاده مطلوب از نور روز، شرایط حرارت داخلی را نیز کنترل نمایند. یکی از این راهکارها، طراحی بهینه جداره نورگذر می‌باشد که به منظور فراهم کردن نور طبیعی و دید بیرونی به‌طور وسیع در ساختمان‌های جدید استفاده می‌شود. اگر این جداره‌ها به‌طور مناسبی طراحی نشوند به‌طور قابل توجهی باعث افزایش دمای داخلی و در نتیجه آن کاهش آسایش حرارتی و افزایش بار خنک‌کننده دستگاه‌های الکتریکی را در پی دارد. امروزه که بسیاری از کشورها در سراسر جهان با چالش کاهش مصرف انرژی مواجه هستند توجه به این موضوع از اهمیت بسیاری برخوردار است که با استفاده مناسب از نور روز برای روشنایی می‌توان از گرم شدن بیش از حد ساختمان به خصوص در فصل و یا مناطق گرم جلوگیری نموده و بار

سرمایش ساختمان را کاهش داد. از فاکتورهای مهم جهت طراحی بهینه جداره نورگذر می‌توان به این موارد اشاره کرد: (۱) جنس جداره (۲) کنترل سایه‌اندازی که به پارامترهایی از قبیل شکل، ابعاد و اندازه و جنس سایه‌انداز بستگی دارد (Liu et al, 2019). مطالعات و پژوهش‌های متعددی در زمینه کنترل نور و حرارتی ناشی از آن صورت گرفته است که در ادامه به تعدادی از آن‌ها براساس ارتباط نزدیک‌تر با موضوع پژوهش اشاره می‌شود. کریمتات و همکاران در مطالعه‌ای به بررسی استفاده از سایه‌اندازهایی با شکل نامنظم به جای سایه‌اندازهای منظم پرداخته است و نتایج آن حاکی از آن است که با استفاده از این سایه‌اندازها، مصرف انرژی تا ۱۴ درصد کاهش یافته و روشنایی نیز به میزان ۵۱ تا ۵۷ درصد تامین شده است (Kirimat et al, 2019). فری‌وان^۱ در مطالعه‌ای دیگر به بررسی تاثیر استفاده از سایه‌اندازها در دمای محیط داخلی و کاهش تابش مستقیم در ضلع جنوب شرقی دانشگاه اردن پرداخته است و نتایج حاصل از آن بیانگر آن است که سایه‌اندازهای بال‌های متقاطع عملکرد بهتری نسبت به سایر سایه‌اندازها دارند (Freewan, 2014). در پژوهشی دیگر آل‌توما و وارانی به ارزیابی تاثیر نصب سایه‌اندازها در محیط‌های اداری در دوحه قطر پرداخته است و نتایج آن حاکی از آن است که سایه‌اندازهایی با زاویه ۴۵ و ۹۰ درجه ضمن کاهش تابش مستقیم و تامین روشنایی مطلوب سبب صرفه‌جویی در مصرف انرژی در ساختمان‌ها نیز می‌شود (Altouma and Ouahrani, 2017). ایولا در مطالعه‌ای به بررسی تاثیر سایه‌اندازها بر روی یک ساختمان اداری در جنوب ایتالیا با هدف ارائه راه‌حلی در جهت افزایش آسایش حرارتی، کاهش مصرف انرژی و تامین روشنایی داخلی پرداخته شده است (Evola, 2017). در پژوهشی دیگر چویی

۶۰ درصد و در تابستان بین ۱۵ تا ۳۰ درصد می‌باشد. حداقل درجه حرارت در این شهرستان ۱۰- و حداکثر آن ۴۰ درجه سانتیگراد می‌باشد.


الف: (۱) تقویم نیاز اقلیمی

این تقویم دارای دو محور عمود برهم شامل روزهای سال و ساعات شبانه روز است (شکل ۱). تقویم نیاز اقلیمی شهرهای مختلف خصوصا در اقلیم‌های گرم، حاکی از این است که در مواقع گرم، یکی از شرایط اصلی تامین آسایش، فراهم نمودن سایه‌های مناسب است. اهمیت مواقع نیاز به سایه در هر اقلیم بسته به شدت گرمای آن متفاوت می‌باشد که در مناطق گرمسیر می‌تواند بیش از دو سوم تا سه چهارم کل سال را در برگیرد (طاهباز، ۱۳۸۵).

و همکاران به ارزیابی یک الگوریتم جهت استفاده از سایه‌اندازه‌های متحرک پرداخته است و در نهایت بهترین فرم سایه‌انداز جهت تامین آسایش حرارتی و روشنایی داخلی مطلوب معرفی شده است (Choi et al, 2017).

منطقه مورد مطالعه


شهرستان دزفول با مساحت ۴۷۶۲ کیلومترمربع، در جنوب غربی ایران، در کنار رودخانه دز و بخش جلگه‌ای استان خوزستان واقع شده است. این شهر در موقعیتی بین ۴۸/۳۳ درجه طول شرقی از نصف‌النهار گرینویچ و ۳۲/۲۴ درجه عرض شمالی از خط استوا و ارتفاع ۱۴۰ متری از سطح دریا قرار گرفته است. متوسط رطوبت در زمستان بین ۳۵ تا

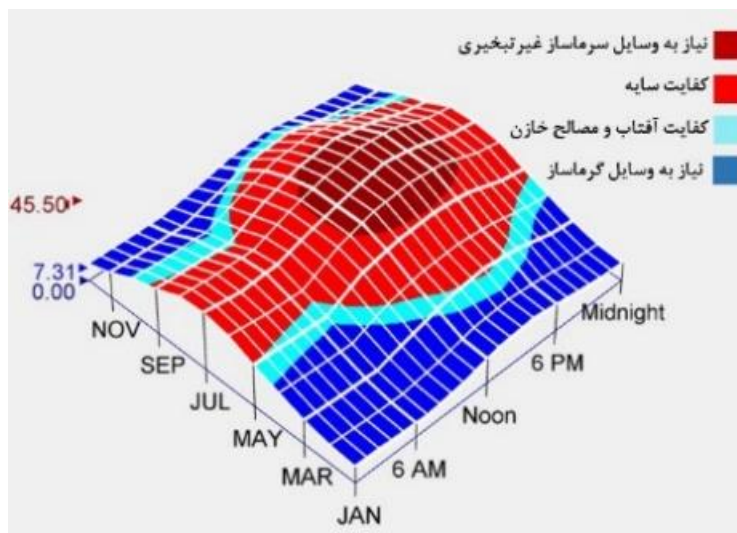

شکل ۱: تقویم نیاز اقلیمی شهرستان دزفول

سایه‌انداز امری اجتناب ناپذیر است و با استفاده از محدوده نیاز به سایه و آفتاب می‌توان سایه‌اندازهای بهینه‌ای را برای جبهه‌های مختلف ساختمان طراحی نمود.

الف: (۲) محدوده نیاز به سایه و آفتاب
با بررسی تقویم نیاز اقلیمی می‌توان محدوده نیاز به سایه و آفتاب را بر روی نمودار مسیر حرکت خورشید مشخص نمود (شکل ۲). به دلیل بالا بودن دمای هوا در اکثر ماه‌های سال نیاز به سایه و عناصر

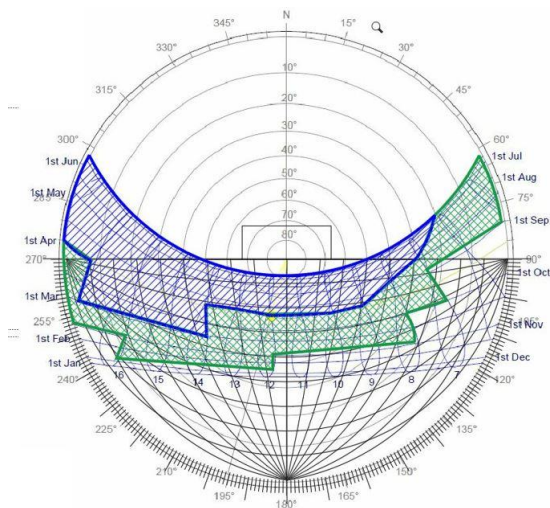

محدوده نیاز به سایه در فصل گرم
 محدوده مشترک نیاز به سایه در فصل گرم و سرد

شکل ۲: محدوده نیاز به سایه و آفتاب بر روی نمودار مسیر حرکت خورشید (شهرستان دزفول)

مواد و روش‌ها

سایه‌انداز بر روی بازشوی مدلی با ابعاد و مشخصات مندرج در جدول ۱ برای جبهه‌های جنوبی، شمالی، شرقی و غربی با استفاده از نرم‌افزار اکوتکت نسخه ۲۰۱۱، صورت پذیرفته است.

در این پژوهش ابتدا محدوده نیاز به سایه و آفتاب در شهرستان دزفول بر روی نمودار مسیر حرکت خورشید مشخص شده است. سپس طراحی

جدول ۱: مشخصات مدل


مدل به ابعاد ۳۰×۳۰×۴ متر	مصالح دیوار (ترتیب لایه‌ها از بیرون به داخل)		مصالح سقف (ترتیب لایه‌ها از بیرون به داخل)	
	لایه‌ها	ضخامت (متر)	لایه‌ها	ضخامت (متر)
	گچ متراکم	۰/۰۲	قیروگونی	۰/۰۱
	پلی‌استایرن منبسط شده	۰/۰۹	پشم معدنی	۰/۱
	آجر	۰/۳	دال بتنی	۰/۲
	اندود گچ	۰/۰۲	اندود گچ	۰/۰۲

<p>Outer surface</p> <p>100.00mm Plaster (Outer side)</p> <p>50.00mm EPS Expanded Polystyrene (Standard)</p> <p>200.00mm Brickwork Inner</p> <p>Plaster (Inner side)</p> <p>Inner surface</p>	<p>Outer surface</p> <p>10.00mm Bitumen, felt/sheet (not to scale)</p> <p>100.00mm Mineral wool batt, 140 mm</p> <p>200.00mm Concrete Roofing Slab, Aerated</p> <p>EPS Expanded Polystyrene (not to scale)</p> <p>Inner surface</p>
ضریب انتقال حرارت (W/m ² -K)	لایه‌ها

پنجره به ابعاد ۲×۱/۴۰ OKB: 1m	۲/۶۶۵	شیشه شفاف به ضخامت ۶ میلیتر	لایه هوا (گاز آرگون) به ضخامت ۱۳ میلیتر	شیشه شفاف به ضخامت ۶ میلیتر

ابعاد سایه‌انداز برای جبهه‌های مختلف در جدول ۲ قابل مشاهده می‌باشد.


جدول ۲: ابعاد سایه‌انداز بهینه در جبهه‌های جنوبی، شمالی، شرقی و غربی

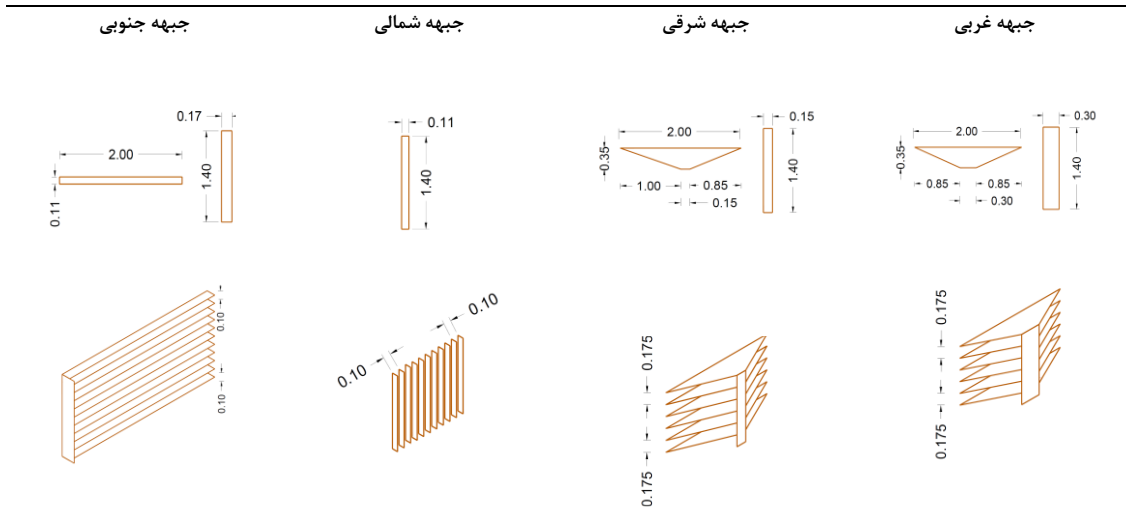


این سایه‌اندازها توانسته‌اند محدوده سایه مورد نیاز برای هر جبهه به‌طور کامل تامین نمایند (جدول ۳).

در گام بعدی سایه ایجاد شده توسط سایه‌اندازهای طراحی شده به کمک نرم‌افزار اکوتکت مورد ارزیابی قرار گرفته است. براساس نتایج حاصل از نرم‌افزار

جدول ۳: محدوده سایه مورد نیاز و سایه ایجاد شده توسط سایه‌اندازها

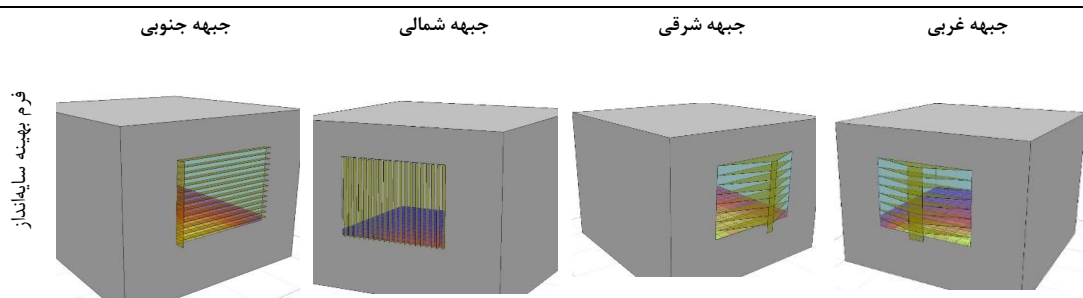

محدوده سایه ایجاد شده وسایه مورد نیاز

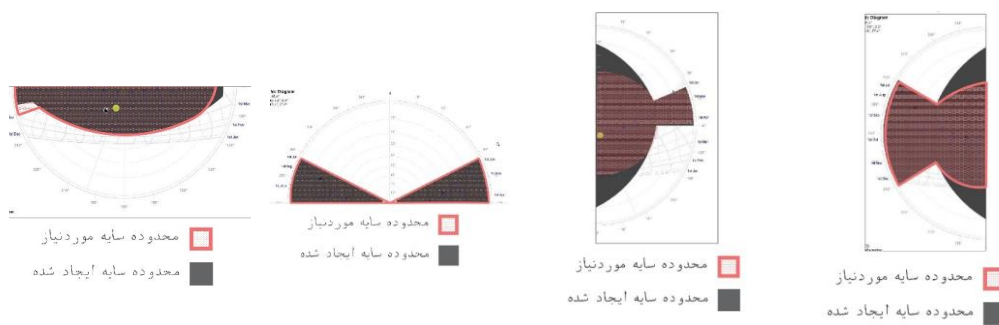

ماخذ: داده‌های حاصل از نرم‌افزار اکوتکت

مندرج در جدول ۴ بر روی جداره‌های نورگذر جنوبی و شرقی مدل مورد به عنوان نمونه شبیه‌سازی و سه فاکتور بهره خورشیدی، فاکتور نور روز و اتونومی نورروز مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.

و در گام نهایی به منظور بررسی تاثیر جنس سایه‌انداز بر میزان نور دریافتی و شرایط حرارتی داخلی از نرم‌افزار دیزاین بیلدر نسخه ۶ با موتور انرژی پلاس ۸/۹ جهت شبیه‌سازی استفاده شده است. بدین ترتیب سایه‌اندازهایی از جنس چوب، اکریک، شیشه، آلومینیوم و استیل با مشخصات

جدول ۴: مشخصات سایه‌اندازها از جنس‌های مختلف

مصالح	ضریب هدایت (W/m-K)	گرمای ویژه (J/kg-K)	چگالی (Kg/m ³)	قابلیت جذب حرارتی
چوب	۰/۱۴	۱۶۸۰	۷۲۰	۰/۹
اکریک	۰/۲	۱۵۰۰	۱۰۵۰	۰/۹
شیشه	۱/۰۵	۸۴۰	۲۵۰۰	۰/۹
آلومینیوم	۱۶۰	۸۸۰	۲۸۰۰	۰/۳
استیل	۵۰	۴۵۰	۷۸۰۰	۰/۳

ماخذ: داده‌های حاصل از نرم‌افزار دیزاین بیلدر

آن‌ها اندازه‌گیری شده است. در گام دوم میزان بهره خورشیدی جداره نورگذر دارای سایه‌اندازهایی از جنس اکریک، چوب، شیشه، آلومینیوم و استیل در جبهه جنوبی و شرقی بررسی و ارزیابی شده است. این محاسبات مربوط به گرم‌ترین و سردترین روز سال (به ترتیب ۳۱ تیر و ۲۲ دی) می‌باشد. در گام نهایی نسبت بهره خورشیدی در جداره دارای سایه‌انداز از جنس‌های مختلف به حالت بدون سایه‌انداز به دست آمده و نتایج آن مورد بررسی قرار گرفته است. میزان بهره خورشیدی جداره نورگذر جنوبی دارای سایه‌انداز (از جنس اکریک، چوب،

بحث و نتایج

ب: (۱) بهره خورشیدی بهره خورشیدی که به عنوان بهره حرارتی خورشیدی نیز شناخته می‌شود، تابش طول موج کوتاه خورشید (اشعه ماورابنفش) است که به‌طور مستقیم از جداره نورگذر یا به‌طور غیرمستقیم و از طریق ساختار ساختمان سبب گرم شدن و افزایش دما در فضاها می‌شود. به منظور ارزیابی تاثیر جنس سایه‌انداز بر میزان بهره خورشیدی، در گام اول جداره‌های نورگذر جنوبی و شرقی بدون استفاده از سایه‌انداز شبیه‌سازی و میزان بهره خورشیدی در

شیشه، آلومینیوم) و بدون سایه‌انداز، برای گرم‌ترین و سردترین روز سال در جدول ۵ بررسی شده است.


جدول ۵: میزان بهره خورشیدی جبهه جنوبی

جداره نورگذر جنوبی	بهره خورشیدی (KWh)						
	روز	با سایه‌انداز					بدون سایه‌انداز
		اکریلیک	چوب	شیشه	آلومینیوم	استیل	
	۳۱ تیر	۱/۱۷	۱/۲۲	۱/۲۲	۱/۳۷	۱/۳۷	۲/۷۴
	۲۲ دی	۱/۴۶	۱/۵۲	۱/۵۲	۱/۶۹	۱/۶۹	۴/۰۸

ماخذ: داده‌های حاصل از نرم‌افزار دیزاین بیلدر

نسبت بهره خورشیدی جداره نورگذر دارای سایه‌انداز (از جنس اکریلیک، چوب، شیشه، آلومینیوم و استیل) به حالت بدون سایه‌انداز برای سردترین و گرم‌ترین روز سال در شکل ۳ مشخص شده است.

نسبت بهره خورشیدی جداره نورگذر جنوبی (%)

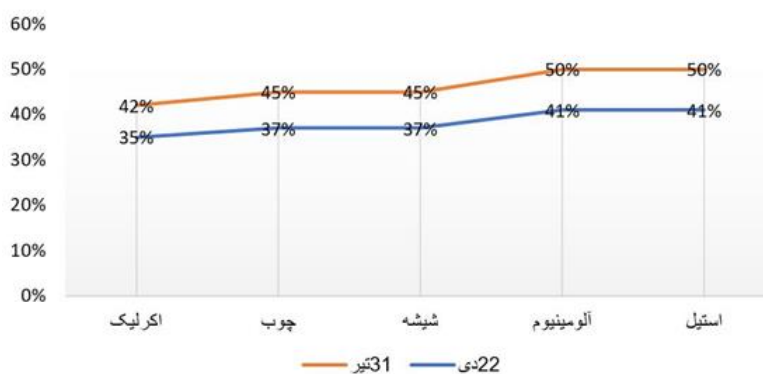


شکل ۳: نسبت بهره خورشیدی جبهه جنوبی برای سردترین و گرم‌ترین روز سال

تاثیر جنس سایه‌انداز بر میزان بهره خورشیدی در جداره نورگذر شرقی در جدول ۶ برای سردترین و گرم‌ترین روز سال مشخص شده است. همچنین این میزان برای حالت بدون سایه‌انداز نیز اندازه‌گیری شده است.

جدول ۶: میزان بهره خورشیدی جبهه شرقی

جداره نورگذر شرقی	بهره خورشیدی (KWh)						
	روز	اکریلیک	چوب	شیشه	آلومینیوم	استیل	بدون سایه‌انداز




۳۱ تیر	۲/۲۴	۲/۲۹	۲/۲۹	۲/۴۷	۲/۴۷	۵/۵۴
۲۲ دی	۰/۷۴	۰/۷۶	۰/۷۶	۰/۸۳	۰/۸۳	۱/۷۱

ماخذ: داده‌های حاصل از نرم‌افزار دیزاین بیلدر

سردترین و گرم‌ترین روز سال در شکل ۴ قابل مشاهده می‌باشد.

نسبت بهره خورشیدی جداره نورگذر شرقی دارای سایه‌انداز (از جنس اکریلیک، چوب، شیشه، استیل و آلومینیوم) به حالت بدون سایه‌انداز برای


نسبت بهره خورشیدی جداره نورگذر شرقی (%)

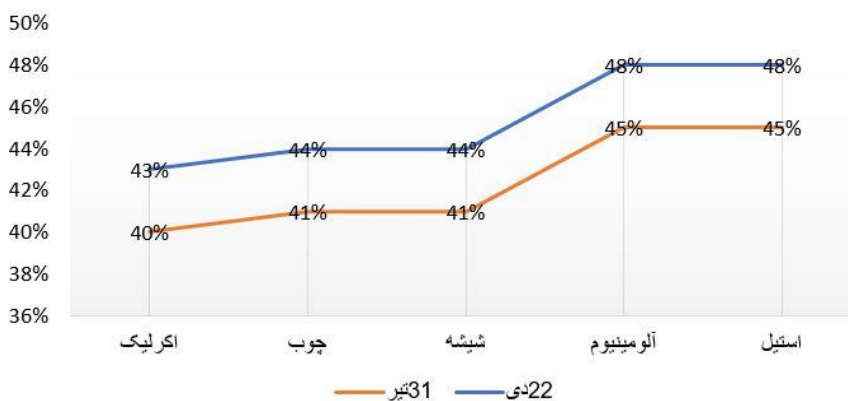

شکل ۴: نسبت بهره خورشیدی جبهه شرقی برای سردترین و گرم‌ترین روز سال

فاکتور نور روز، شبکه‌بندی (با ابعاد ۱۰×۱۰ سانتی‌متر) در ارتفاع ۸۰ سانتی‌متر از کف داخلی و در سطح میز کار در نظر گرفته شده است. این شاخص به صورت میانگین برای هر یک از سایه‌اندازها از جنس‌های مختلف، در دو جبهه جنوبی و شرقی در شرایط آسمان استاندارد و پوشیده با ابر اندازه‌گیری شده است. میانگین فاکتور نور روز در جبهه جنوبی در شکل ۵ مشخص شده است.

ب: ۲) نور روز فاکتور نور روز جهت برآورد میزان روشنایی طبیعی داخل ساختمان در شرایط آسمان استاندارد پوشیده با ابر به کار رفته است و روشنایی روز را در داخل بنا برای بدترین شرایط آسمانی در موقعیت خاص خورشید به صورت درصد محاسبه می‌کند. فاکتور نور روز برابر است با نسبت روشنایی فضای داخل به روشنایی فضای بیرون در شرایط آسمان تمام ابری که به صورت درصد نمایش داده می‌شود. به منظور ارزیابی تاثیر جنس سایه‌انداز بر میزان

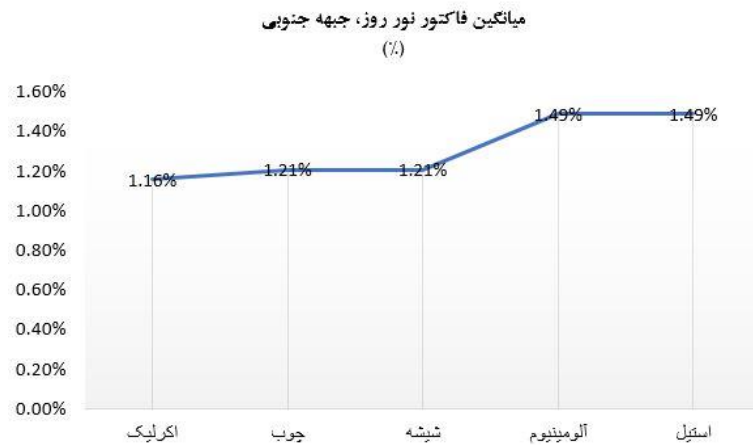

شکل ۵: میانگین فاکتور نور روز در جبهه جنوبی با سایه‌انداز از جنس‌های مختلف


میانگین فاکتور نور روز در جبهه شرقی برای است. سایه‌انداز از جنس‌های مختلف در شکل ۶ ارائه شده



شکل ۶: میانگین فاکتور نور روز در جبهه شرقی با سایه‌انداز از جنس‌های مختلف

ب: ۳) اتونومی نور روز این واحد ارزیابی روشنایی، درصدی از سطح فضای کاری داخلی که به روشنایی طبیعی کافی دسترسی دارند را تعیین می‌نماید. براساس پیشنهاد جامعه مهندسان روشنایی به منظور تامین روشنایی کافی در هر نقطه از سطح فضای کاری، حداقل نور روز ۵۰ درصد با حداقل روشنایی طبیعی مورد نیاز ۳۰۰ لوکس در زمان‌های کاری بین ۸ صبح تا ۶ بعد از ظهر تعریف شده است (میری و کمپانی، ۱۳۹۳). به منظور بررسی تاثیر جنس سایه‌انداز بر میزان اتونومی نور روز، شبکه‌بندی (با ابعاد ۱۰×۱۰ سانتی‌متر) در ارتفاع ۸۰ سانتی‌متر از کف داخلی (سطح میز کار) در نظر گرفته شده است. میزان اتونومی نور روز در جبهه جنوبی در شکل ۷ قابل مشاهده می‌باشد.

ظهر تعریف شده است (میری و کمپانی، ۱۳۹۳). به منظور بررسی تاثیر جنس سایه‌انداز بر میزان اتونومی نور روز، شبکه‌بندی (با ابعاد ۱۰×۱۰ سانتی‌متر) در ارتفاع ۸۰ سانتی‌متر از کف داخلی (سطح میز کار) در نظر گرفته شده است. میزان اتونومی نور روز در جبهه جنوبی در شکل ۷ قابل مشاهده می‌باشد.

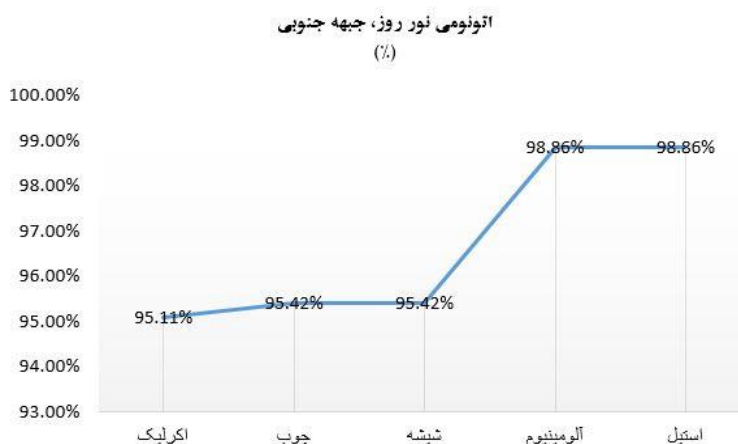

شکل ۷: اتونومی نور روز در جبهه جنوبی با سایه‌انداز از جنس‌های مختلف

میزان اتونومی نور روز در جبهه شرقی در سایه‌اندازهایی از جنس‌های مختلف در شکل ۸ ارائه شده است.




شکل ۸: اتونومی نور روز در جبهه شرقی با سایه‌انداز از جنس‌های مختلف

روشنایی کمتری نسبت به سایر سایه‌اندازها در فضای داخلی ایجاد می‌کند. پس از آن شیشه و چوب با میانگین ۱/۲۱٪ قرار می‌گیرد و در نهایت در سایه‌اندازهایی از جنس آلومینیوم و استیل با میانگین ۱/۴۹٪، شاهد بیشترین میزان روشنایی در فضای داخلی نسبت به سایر سایه‌اندازها هستیم. میزان اتونومی نور روز در فضای داخلی از طریق جداره جنوبی با سایه‌انداز از جنس اکرلیک دارای کمترین میزان می‌باشد (۹۵/۱۱٪). پس از آن چوب و شیشه با میزان ۹۵/۴۲٪ قرار می‌گیرد. با استفاده از سایه‌اندازهایی از جنس آلومینیوم و استیل بر

از ارزیابی جداول و نمودارهای فوق چنین حاصل می‌شود نسبت بهره خورشیدی در جداره نورگذر جنوبی در صورت استفاده از سایه‌اندازهایی از جنس اکرلیک با نسبت ۴۲٪ و ۳۵٪ به ترتیب برای گرم‌ترین و سردترین روز سال، دارای کمترین میزان، شیشه و چوب و در صورت استفاده از آلومینیوم و استیل با نسبت ۵۰٪ و ۴۱٪ به ترتیب برای گرم‌ترین و سردترین روز سال، دارای بیشترین میزان است. میانگین فاکتور نور روز نیز در این جبهه در صورت استفاده از سایه‌اندازهایی از جنس اکرلیک با میانگین ۱/۱۶٪ دارای کمترین میزان است و

سایه‌اندازهایی از جنس شیشه و چوب از لحاظ میزان نور و حرارت ورودی، بار سرمایش و گرمایش در فضای داخلی توانسته‌اند تعادل و شرایط آسایش حرارتی مطلوب‌تری را در ساختمان فراهم نمایند. در نهایت سایه‌اندازهایی از جنس آلومینیوم و استیل ضمن ورود نور بیشتر، بیشترین میزان بار سرمایشی را به ساختمان تحمیل می‌نمایند (شکل ۹).

روی جداره نورگذر، شاهد بیشترین میزان اتونومی نور روز (۹۸/۸۶) در فضای داخلی نسبت به سایر سایه‌اندازه هستیم. به عبارت دیگر با ارزیابی نتایج حاصل از نمودارها و جداول بالا می‌توان چنین بیان نمود که سایه‌اندازهایی از جنس اکریلیک در جبهه جنوبی نور و حرارت کمتری را به فضای داخلی وارد نموده و در نتیجه در فصول گرم بار سرمایشی کمتری به ساختمان تحمیل می‌شود اما در فصول سرد بار گرمایشی ساختمان افزایش می‌یابد.

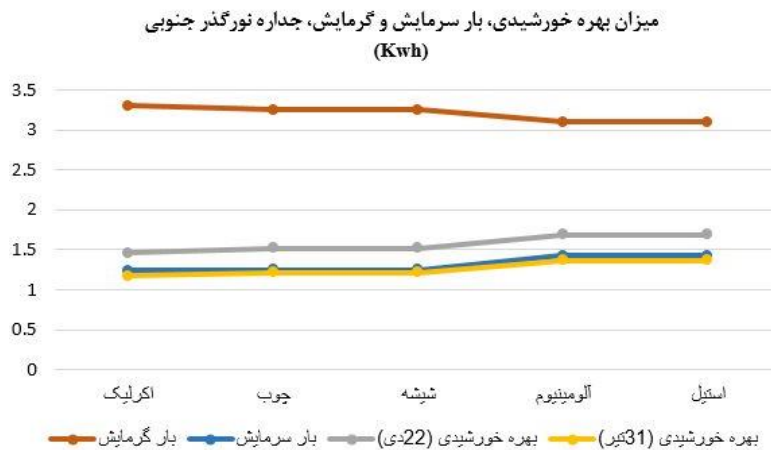


شکل ۹: میزان بهره‌خورشیدی، بار سرمایش و گرمایش با استفاده از سایه‌اندازه‌های مختلف (جبهه جنوبی)

در سایه‌اندازهایی از جنس آلومینیوم و استیل با میانگین ۱/۸۹٪ در جداره نورگذر شرقی، شاهد بیشترین میزان روشنایی در فضای داخلی نسبت به سایر سایه‌اندازه هستیم. اتونومی نور روز در فضای داخلی از طریق جداره نورگذر شرقی با سایه‌انداز از جنس اکریلیک دارای کمترین میزان می‌باشد (۹۵/۹۴٪). پس از آن چوب و شیشه با میزان ۴۲/۹۶٪، قرار می‌گیرد. با استفاده از سایه‌اندازهایی از جنس آلومینیوم و استیل بر روی جداره نورگذر، شاهد بیشترین میزان اتونومی نور روز (۹۸/۸۲) در فضای داخلی نسبت به سایر سایه‌اندازه هستیم. بنابراین در این جبهه نیز همانند جبهه جنوبی، در

در جبهه شرقی نیز نسبت بهره‌خورشیدی در صورت استفاده از سایه‌اندازهایی از جنس اکریلیک با نسبت ۴۰٪ و ۴۳٪ به ترتیب برای گرم‌ترین و سردترین روز سال، دارای کمترین میزان در صورت استفاده از آلومینیوم و استیل شرقی با نسبت ۴۵٪ و ۴۸٪ به ترتیب برای گرم‌ترین و سردترین روز سال، دارای بیشترین میزان است. میانگین فاکتور نور روز نیز در این جبهه در صورت استفاده از سایه‌اندازهایی از جنس اکریلیک با میانگین ۱/۲۱٪ در جبهه در شرقی دارای کمترین میزان است و روشنایی کمتری نسبت به سایر سایه‌اندازه در فضای داخلی ایجاد می‌کند. پس از آن شیشه و چوب با میانگین ۱/۶۹٪ قرار می‌گیرد و در نهایت

در فضای داخلی توانسته‌اند تعادل و شرایط آسایش حرارتی مطلوب‌تری را در ساختمان فراهم نمایند. در نهایت سایه‌اندازهایی از جنس آلومینیوم و استیل ضمن ورود نور بیشتر، بیشترین میزان بار سرمایشی را به ساختمان تحمیل می‌نمایند (شکل ۱۰).

سایه‌اندازهایی از جنس اکریک ما شاهد ورود کم‌ترین میزان نور و حرارت در فضای داخلی هستیم، در نتیجه در فصول گرم بار سرمایشی کمتری به ساختمان تحمیل می‌شود اما در فصول سرد موجب افزایش بار گرمایشی ساختمان می‌شود. سایه‌اندازهایی از جنس شیشه و چوب از لحاظ میزان نور و حرارت ورودی، بار سرمایش و گرمایش

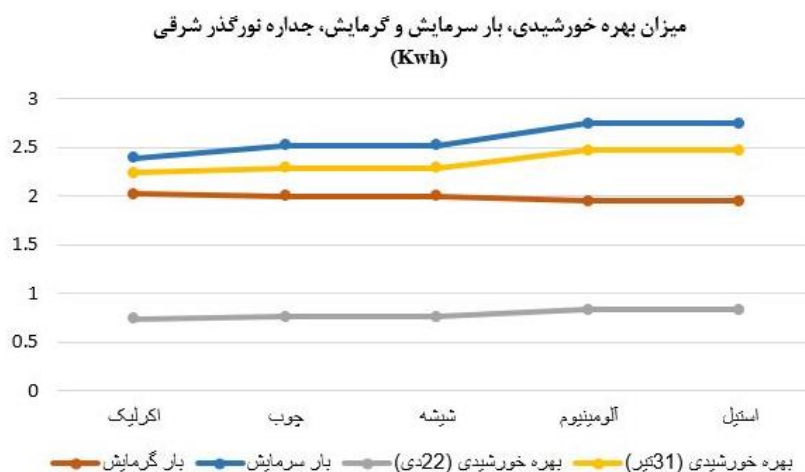

شکل ۱۰: میزان بهره خورشیدی، بار سرمایش و گرمایش با استفاده از سایه‌اندازهای مختلف (جبهه شرقی)

سایه‌اندازهایی از جنس آلومینیوم و استیل بیشترین میزان این سه فاکتور را دارا می‌باشد. به بیان دیگر سایه‌اندازهایی از جنس اکریک کم‌ترین میزان نور و حرارت را در فضای داخلی ایجاد می‌کنند و سایه‌اندازهایی از جنس شیشه و چوب از لحاظ میزان نور و حرارت تولید شده در فضای داخلی پس از آن قرار می‌گیرند و در نهایت سایه‌اندازهایی از جنس آلومینیوم و استیل نور بیشتر و در نتیجه حرارت بیشتری را به فضای داخلی وارد می‌نمایند که در فصول گرم این موضوع می‌تواند شرایط آسایش حرارتی را تحت شعاع قرار داده و بار سرمایشی ساختمان را افزایش دهد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که سایه‌اندازهایی از جنس چوب و شیشه با مقادیر مشابه، قادرند تعادل مطلوب‌تری را بین نور و حرارت ناشی از آن، بار

نتیجه‌گیری

هدف از طراحی سایه‌اندازها، کنترل نور مستقیم خورشید، حفظ آسایش حرارتی و تامین نور کافی می‌باشد. نتایج حاصل از شبیه‌سازی سایه‌اندازهایی از جنس اکریک، چوب، شیشه، آلومینیوم و استیل بر روی جداره‌های نورگذر جنوبی و شرقی در نرم‌افزار دیزاین بیلدر حاکی از آن است که جنس سایه‌اندازها، به عنوان یکی از پارامترهای تاثیرگذار بر میزان نور ورودی و کنترل شرایط حرارت داخلی محسوب می‌شود. بدین ترتیب که میزان بهره خورشیدی، فاکتور نور روز و اتونومی نور روز در فضای داخلی در سایه‌انداز از جنس اکریک دارای کم‌ترین میزان می‌باشد. این سه فاکتور در سایه‌اندازهایی از جنس شیشه و چوب دارای مقادیر بالاتری نسبت به اکریک است و در نهایت

ظرافت، زیبایی، مقاومت در برابر رطوبت و افزایش گستره دید نسبت به چوب، می‌تواند گزینه مناسب‌تری برای طراحی سایه‌اندازها در جبهه‌های مختلف باشد.

برای یک فضای کاری اداری در شهر تهران از طریق محاسبه ابعاد بهینه پنجره، سایبان و عمق مفید اتاق، نشریه معماری و شهرسازی آرمانشهر، ص ۸۹-۷۳.

-Al Touma, A. and Ouahrani, D., 2017. Shading and day-lighting controls energy savings in offices with fully-Glazed façades in hot climates. *Energy and Buildings*, v. 151, p. 263-274.

-Choi, S.J., Lee, D.S. and Jo, J.H., 2017. Lighting and cooling energy assessment of multi-purpose control strategies for external movable shading devices by using shaded fraction. *Energy and Buildings*, v. 150, p. 328-338.

-Evola, G., Gullo, F. and Marletta, L., 2017. The role of shading devices to improve thermal and visual comfort in existing glazed buildings. *Energy Procedia*, v. 134, p. 346-355.

-Freewan, A.A., 2014. Impact of external shading devices on thermal and daylighting performance of offices in hot climate regions. *Solar Energy*, v. 102, p. 14-30.

-Infrared Waves: Definition, Uses & Examples, 2015. Retrieved from

سرمایشی و گرمایشی را نسبت به سایر سایه‌اندازها در فضای داخلی ایجاد کنند و در نتیجه شرایط آسایش حرارتی مطلوب‌تری را فراهم نمایند. در نهایت بین دو گزینه شیشه و چوب، شیشه به دلیل

منابع

-طاهباز، م.، ۱۳۸۵. طراحی سایه در فضای باز، نشریه هنرهای زیبا، شماره ۳۱، ص ۶۵-۹۶.

-میری، م.، و کمپانی سعید، م.، ۱۳۹۳. طراحی فرایندی جهت نیل به روشنایی طبیعی مناسب

<https://study.com/academy/lesson/infrared-waves-definition-uses-examples.html>

-Liu, S., Kwok, Y.T., Lau, K.K.L., Chan, P.W. and Ng, E., 2019. Investigating the energy saving potential of applying shading panels on opaque facades: A case study for residential buildings in Hong Kong. *Energy and Buildings*, v. 193, p. 78-91.

-Kirimtat, A., Koyunbaba, B.K., Chatzikonstantinou, I. and Sariyildiz, S., 2016. Review of simulation modeling for shading devices in buildings. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, v. 53, p. 23-49.

-Minnaert, M., 2013. The nature of light and colour in the open air. Courier Corporation.

http://www.theodoropoulos.info/attachments/076_kodak03_Nature-of-Light.pdf